


Périmètres de protection immédiate des prises d'eau de Maquens et Madame

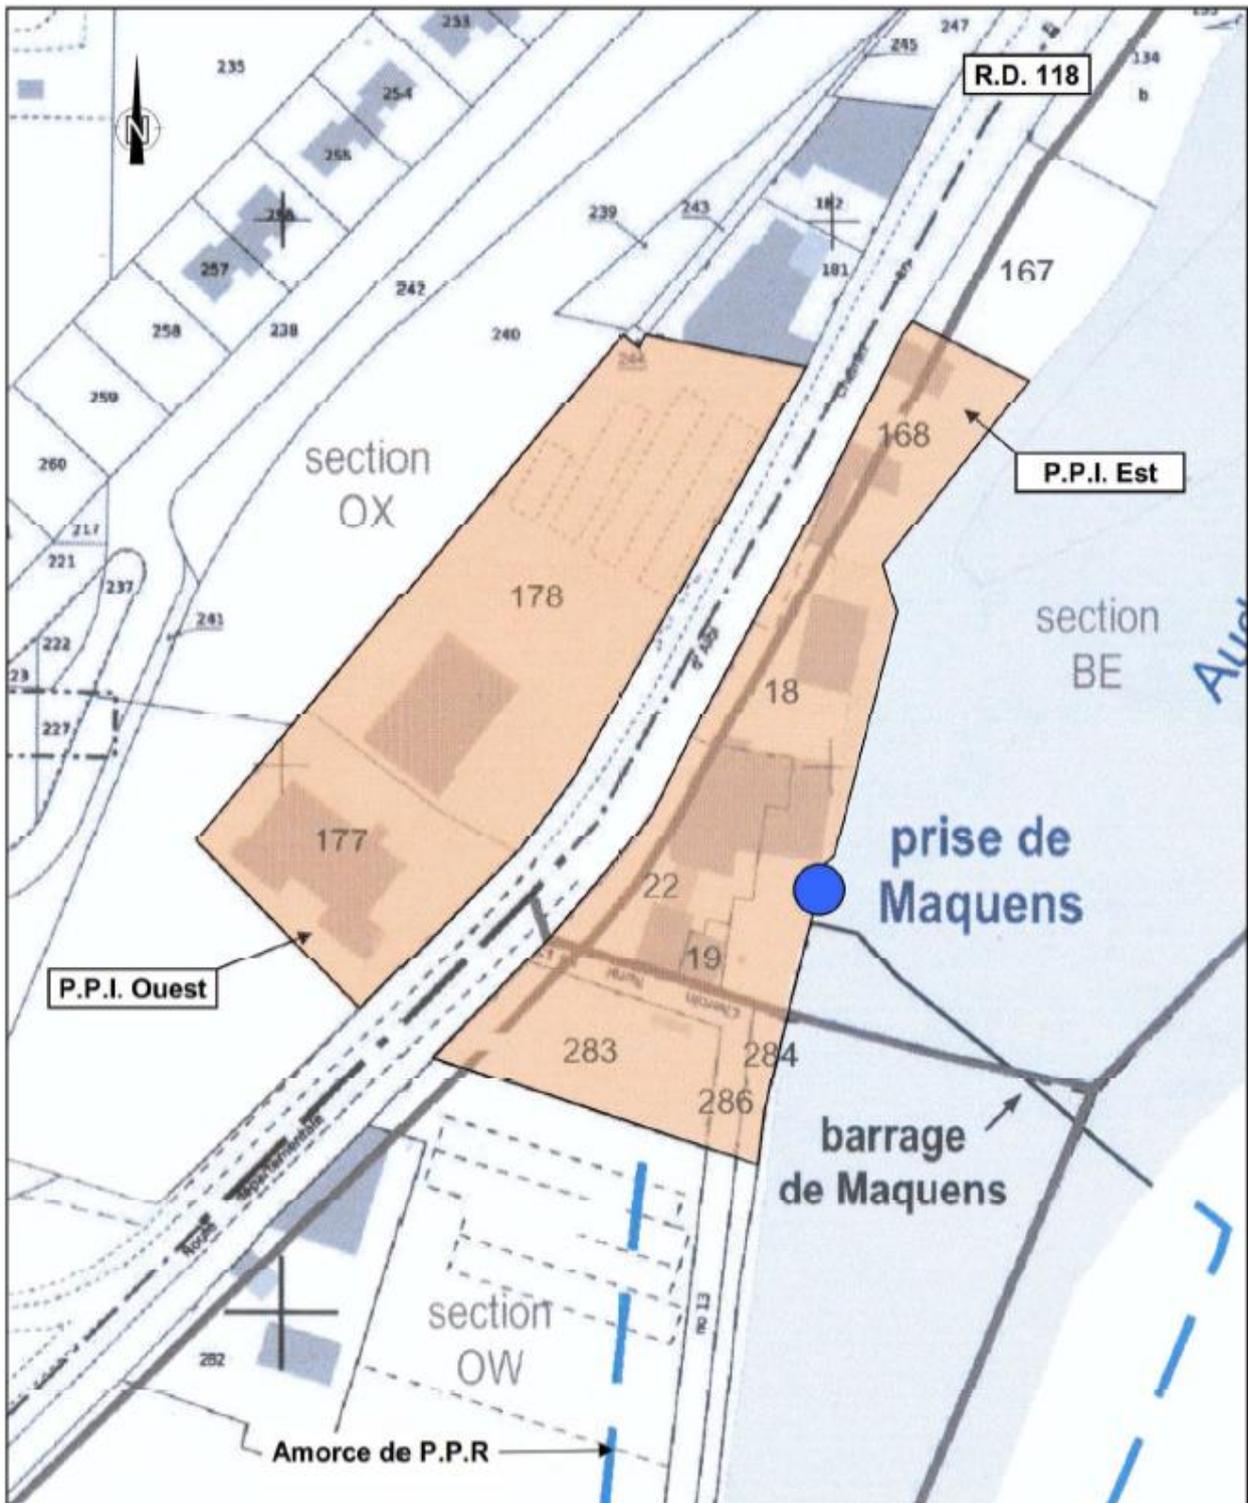


**A.E.P. DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CARCASSONNAIS
AVIS SANITAIRE PRISES D'EAU DE MAQUENS, MADAME ET RETENUE DE TAURE**

**DELIMITATION DU PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
DE LA PRISES D'EAU ET USINE DE MAQUENS**

(D'après un document HYDRO.GEO.CONSULT)

Echelle : 1/1 250

C. SOLA Hydrogéologue Agréé

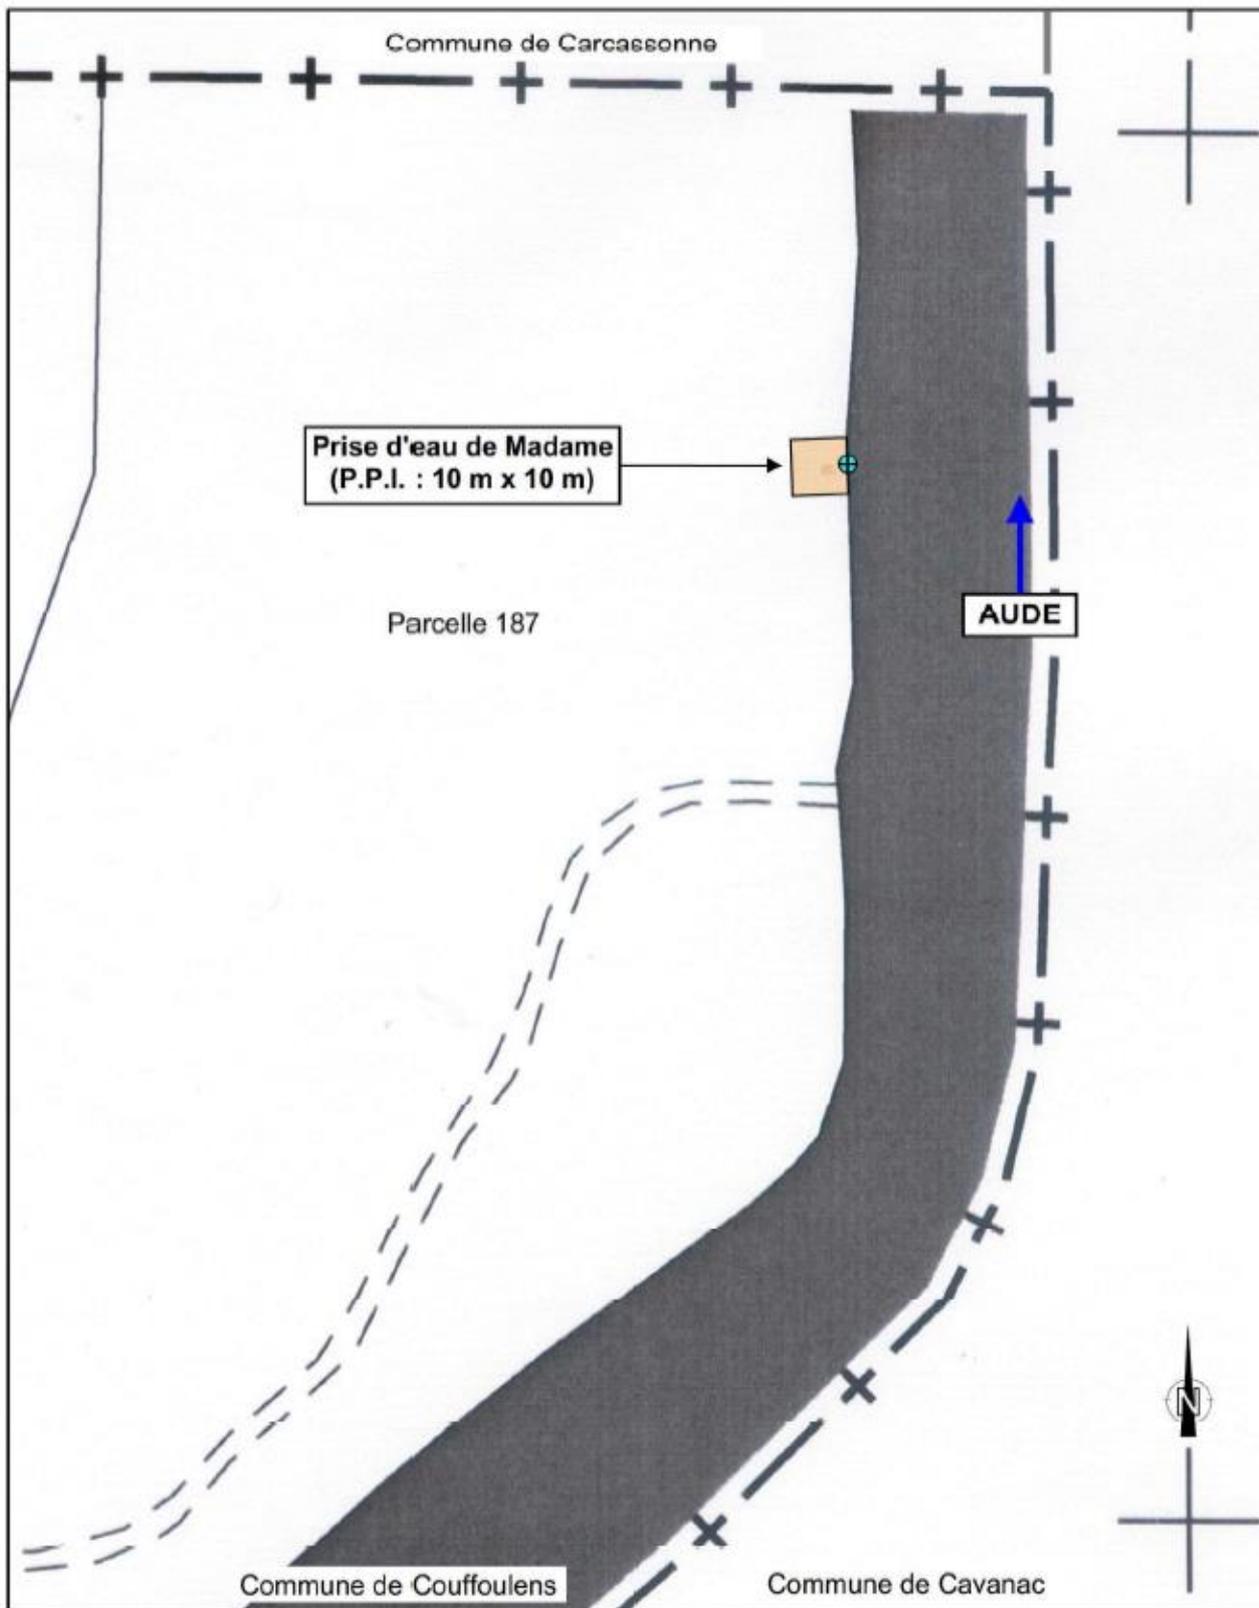


**A.E.P. DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CARCASSONNAIS
AVIS SANITAIRE PRISES D'EAU DE MAQUENS, MADAME ET RETENUE DE TAURE**

**DELIMITATION DU PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
DE LA PRISES D'EAU DE MADAME**

Echelle : 1/1 250

C. SOLA Hydrogéologue Agréé

Périmètres de protection rapprochée des prises d'eau de Maquens et Madame

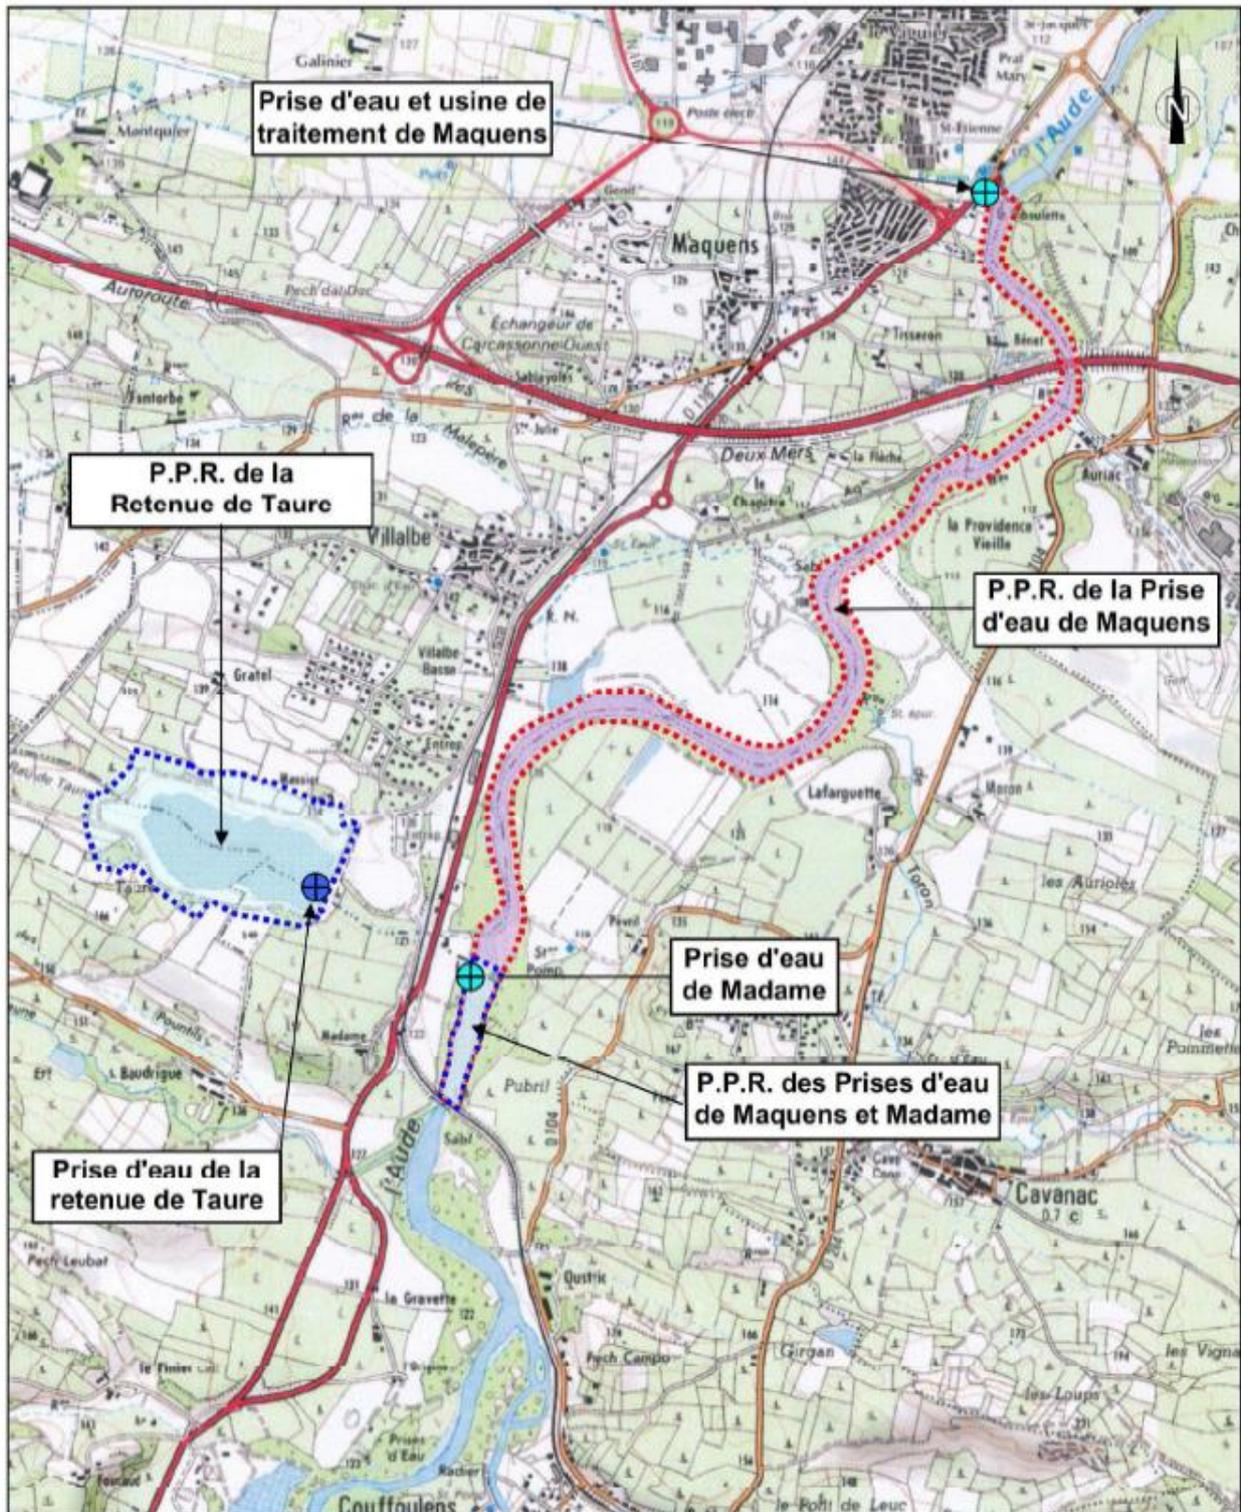


**A.E.P. DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CARCASSONNAIS
AVIS SANITAIRE PRISES D'EAU DE MAQUENS, MADAME ET RETENUE DE TAURE**

**DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHEE
DES PRISES D'EAU DE MAQUENS, MADAME ET RETENUE DE TAURE**

SUR CARTE I.G.N. (GEORANDO – Aude)

Echelle : 1/25 000

C. SOLA Hydrogéologue Agréé

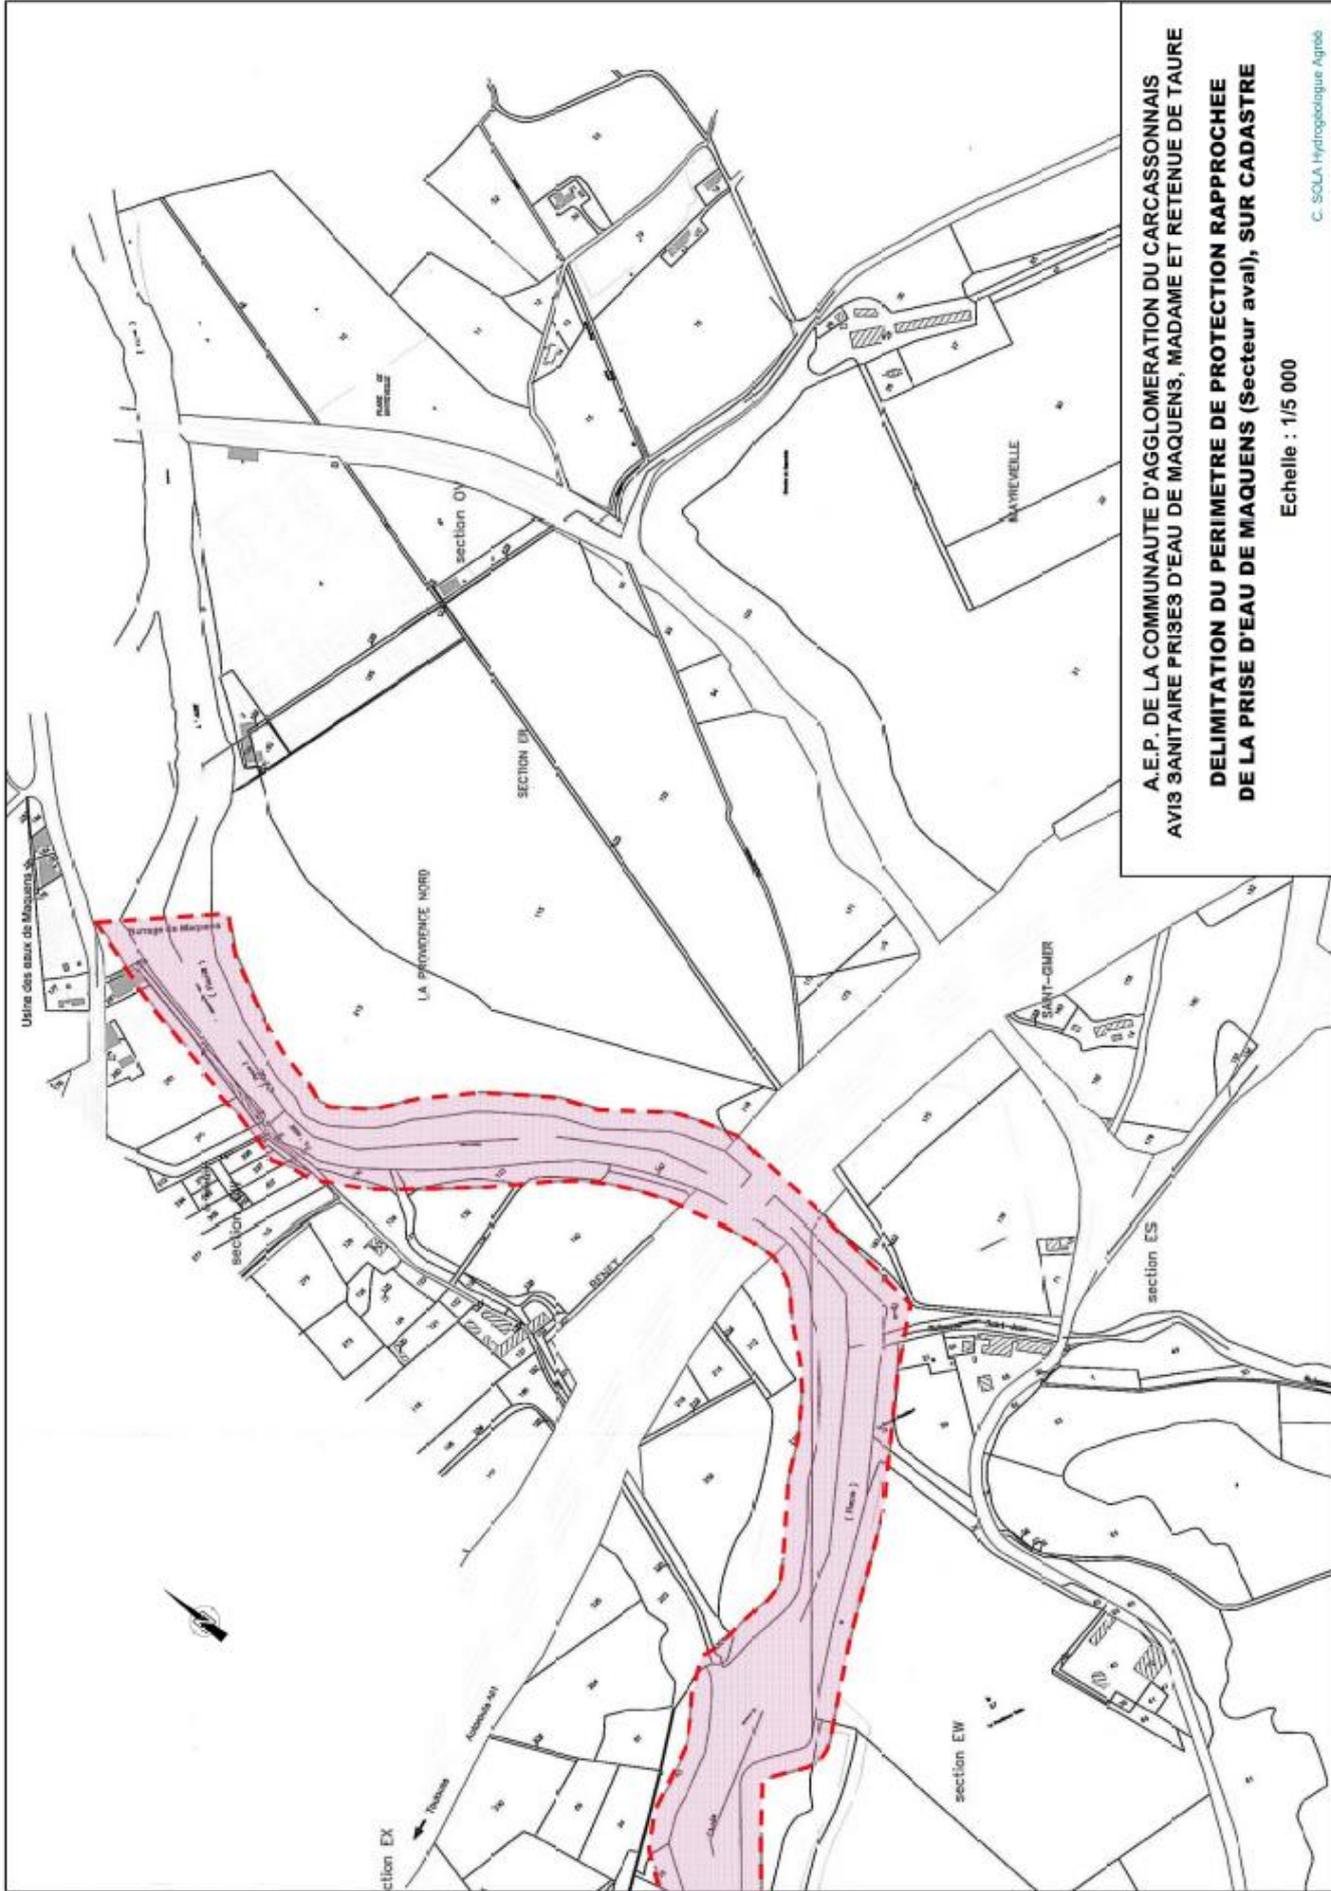

A.E.P. DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CARCASSONNAIS
AVIS SANITAIRE PRISES D'EAU DE MAUGUENS, MADAME ET RETENUE DE TAURE
DELIMITATION DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
DE LA PRISE D'EAU DE MAUGUENS (Secteur aval), SUR CADASTRE


Echelle : 1/5 000

C. SOLA Hydrologue Agréé

**A.E.P. DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CARCASSONNAIS
AVIS SANITAIRE PRISES D'EAU DE MAQUENS, MADAME ET RETENUE DE TAURE
DELIMITATION DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
DE LA PRISE D'EAU DE MAQUENS (Secteur central), SUR CADASTRE**

Echelle : 1/5 000

C. SCLIA Hydrogéologue Agréé

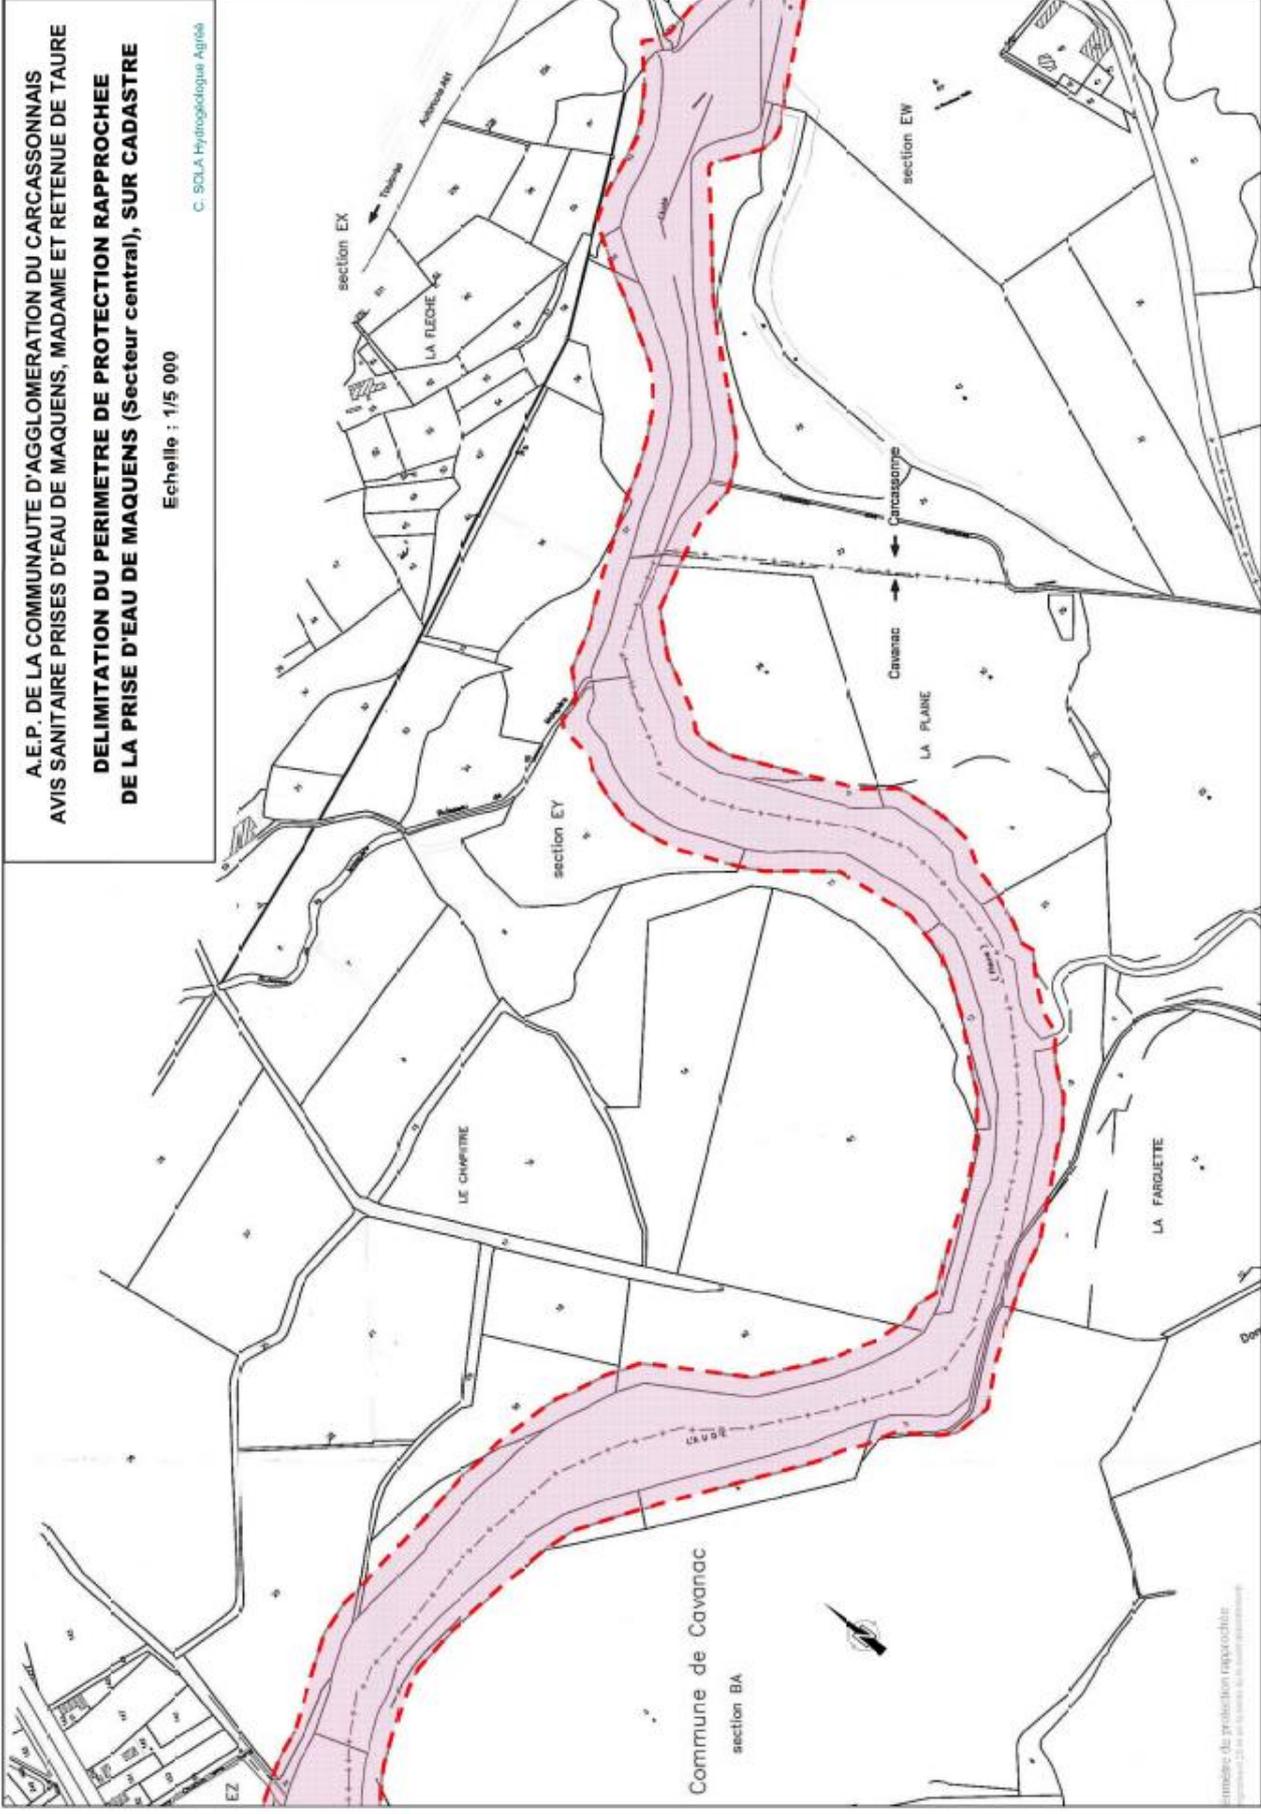



Service de protection rapprochée
Agglomération de Carcassonne

A.E.P. DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CARCASSONNAIS
AVIS SANITAIRE PRISES D'EAU DE MAQUEMS, MADAME ET RETENUE DE TAURE
DELIMITATION DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEFF
DE LA PRISE D'EAU DE MAQUEMS (Secteur amont), SUR CADASTRE

Echelle : 1/5 000

C. SOLLA Hydrologue Agréé

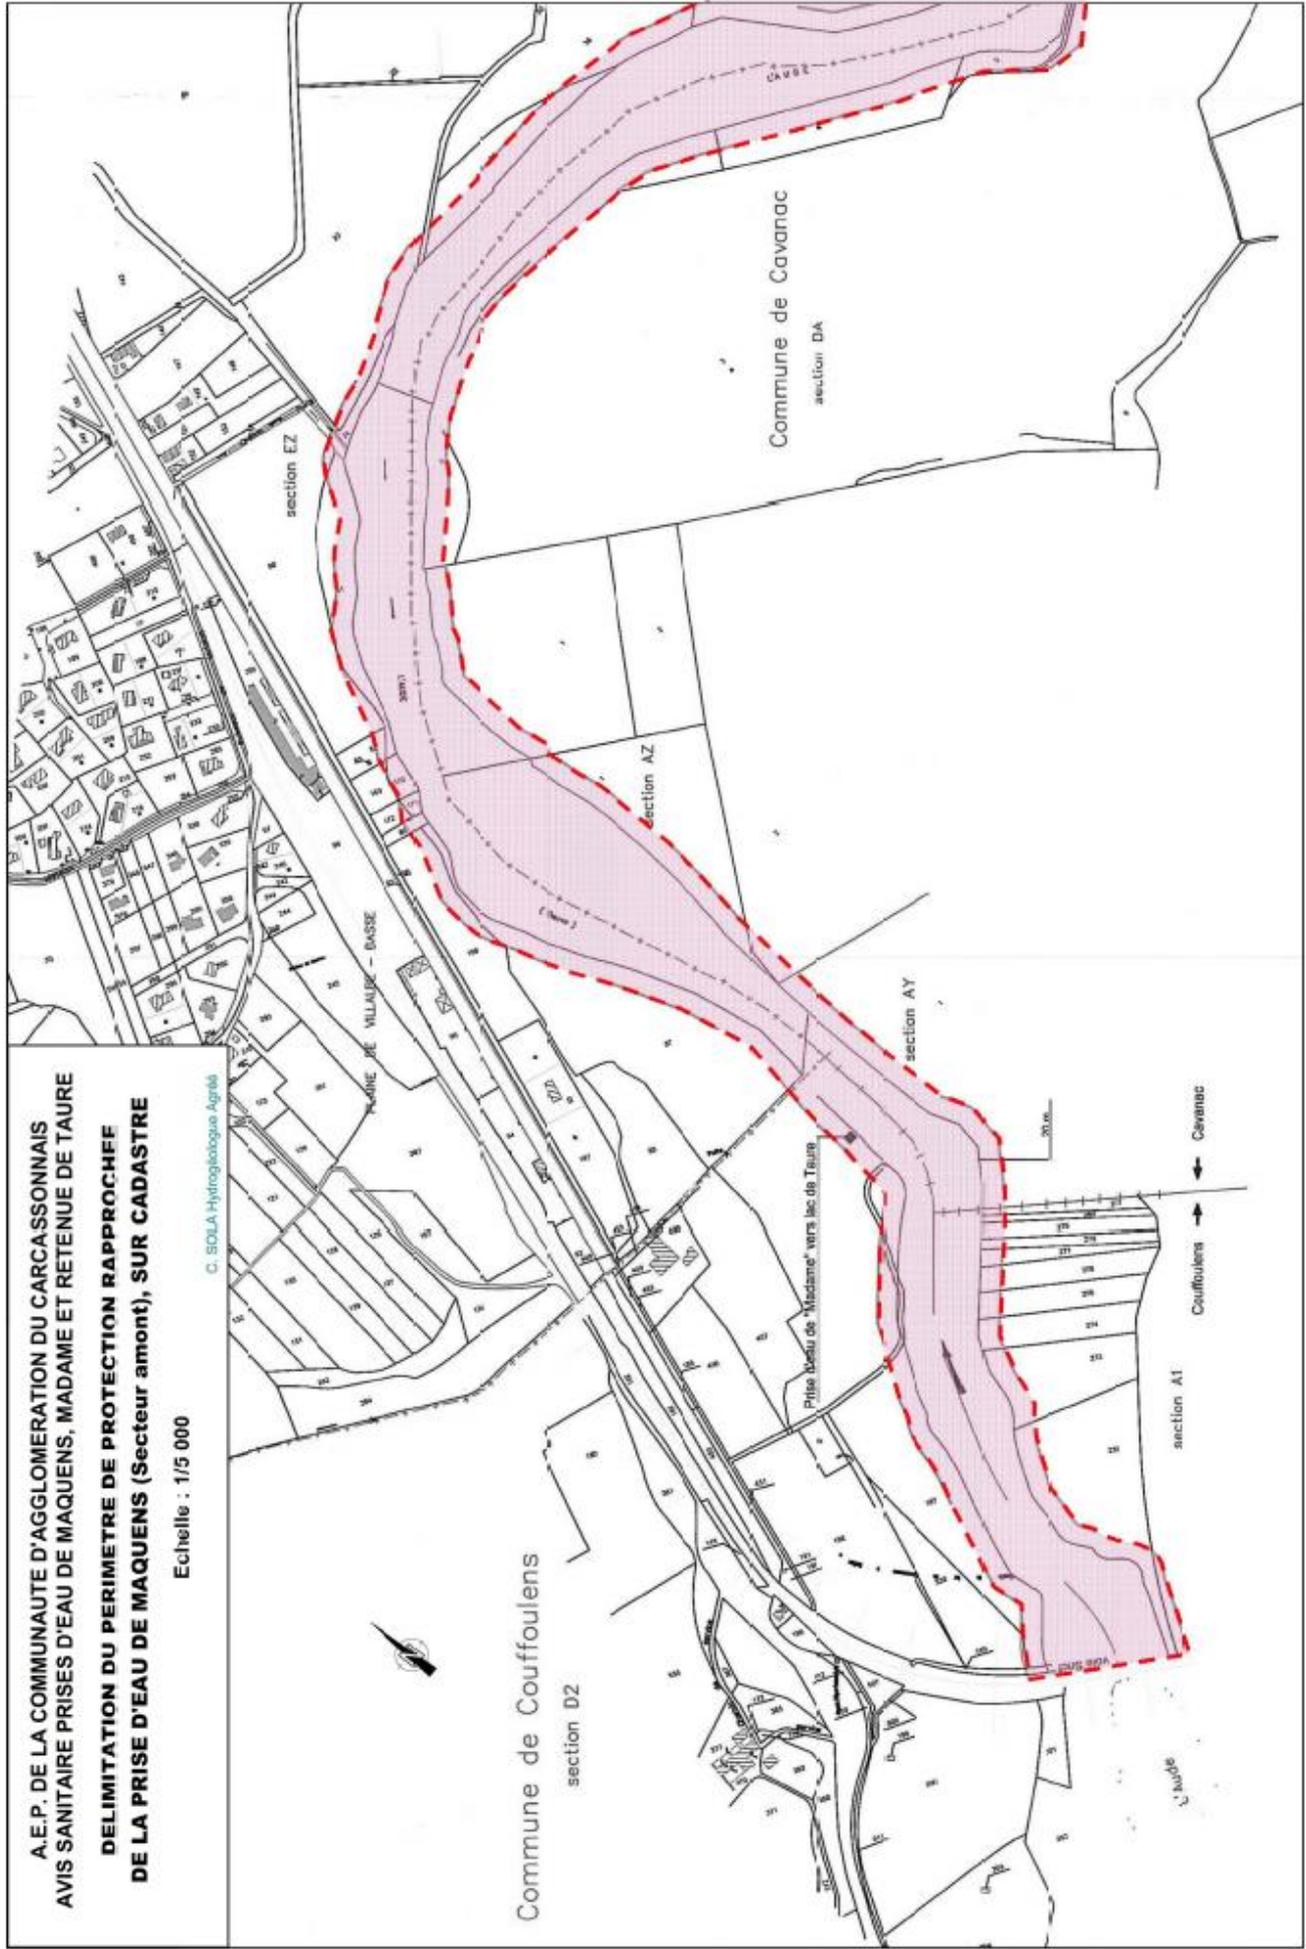

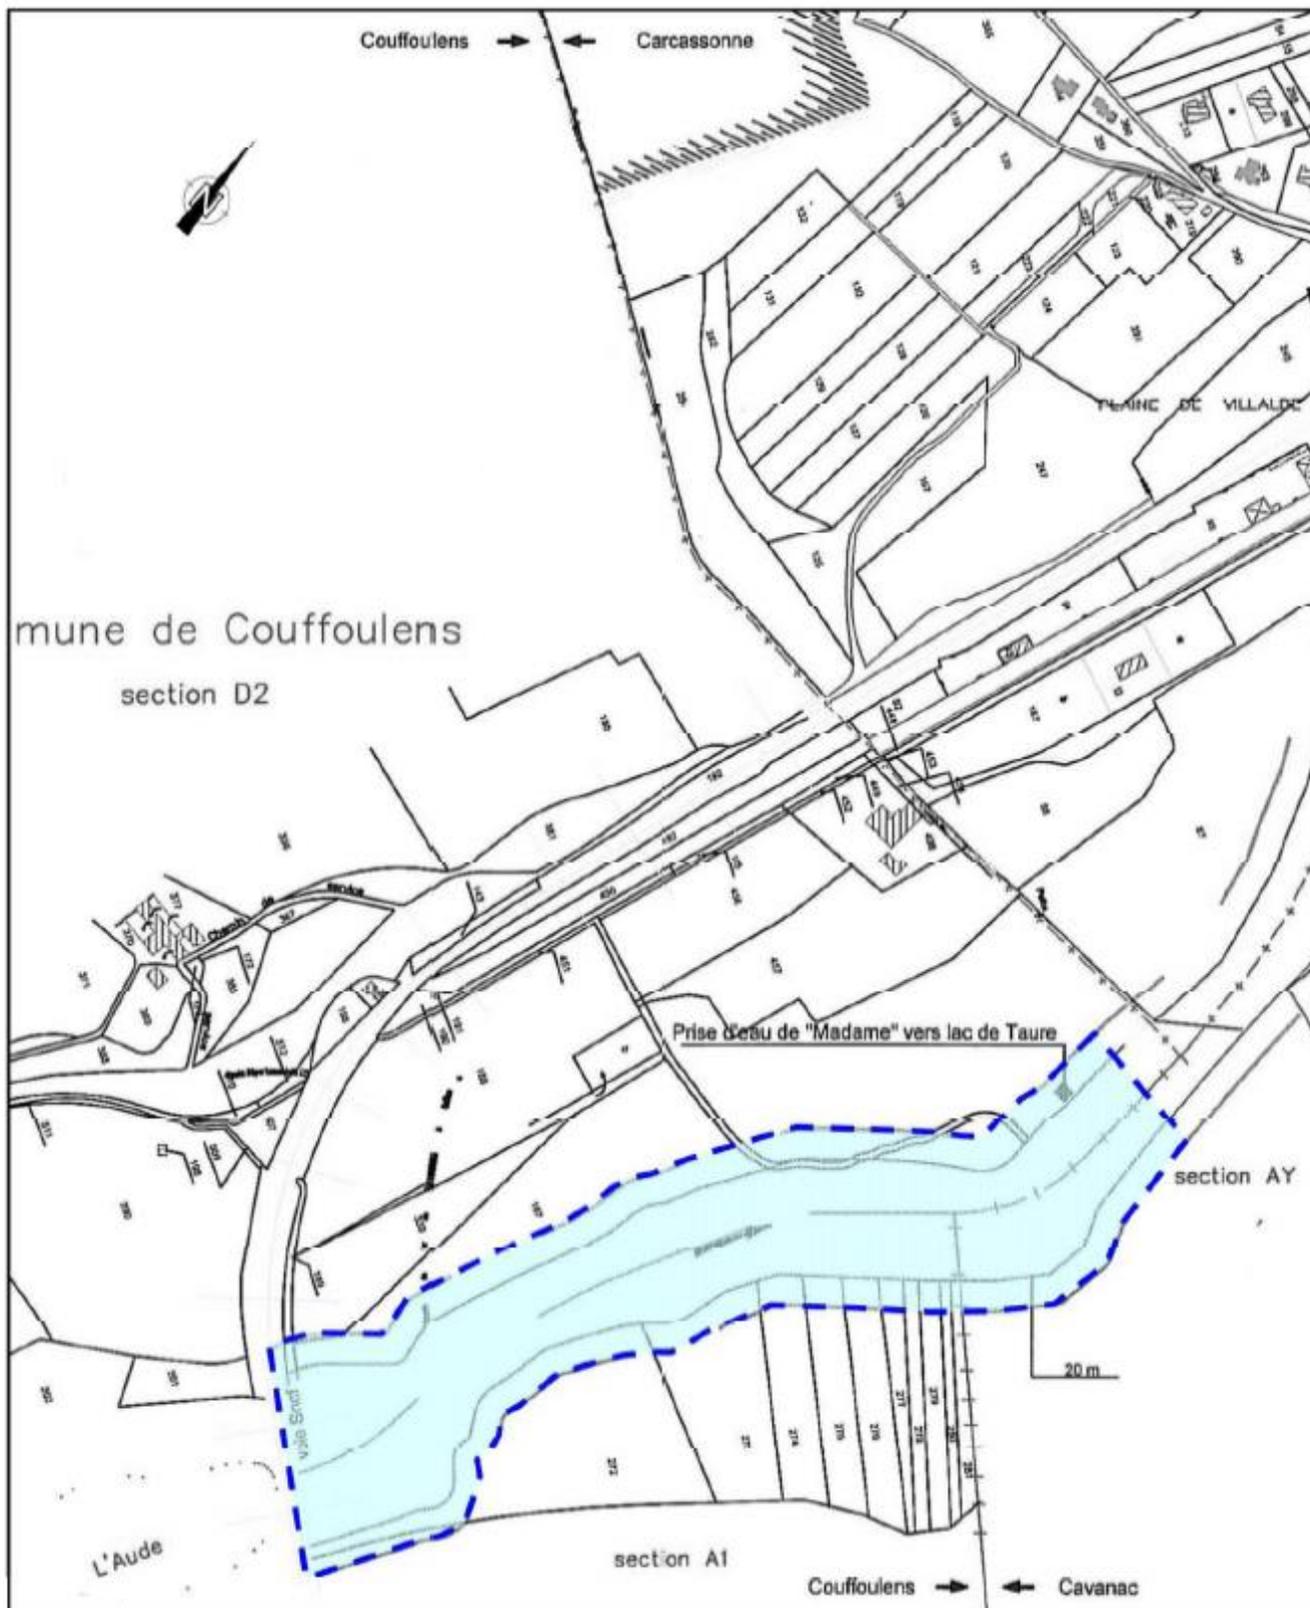


**A.E.P. DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CARCASSONNAIS
AVIS SANITAIRE PRISES D'EAU DE MAQUENS, MADAME ET RETENUE DE TAURE**


**DELIMITATION DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
DE LA PRISE D'EAU DE MADAME, SUR CADASTRE**

Echelle : 1/5 000

C. SOLA Hydrogéologue Agréé

Périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée de la retenue de Taure

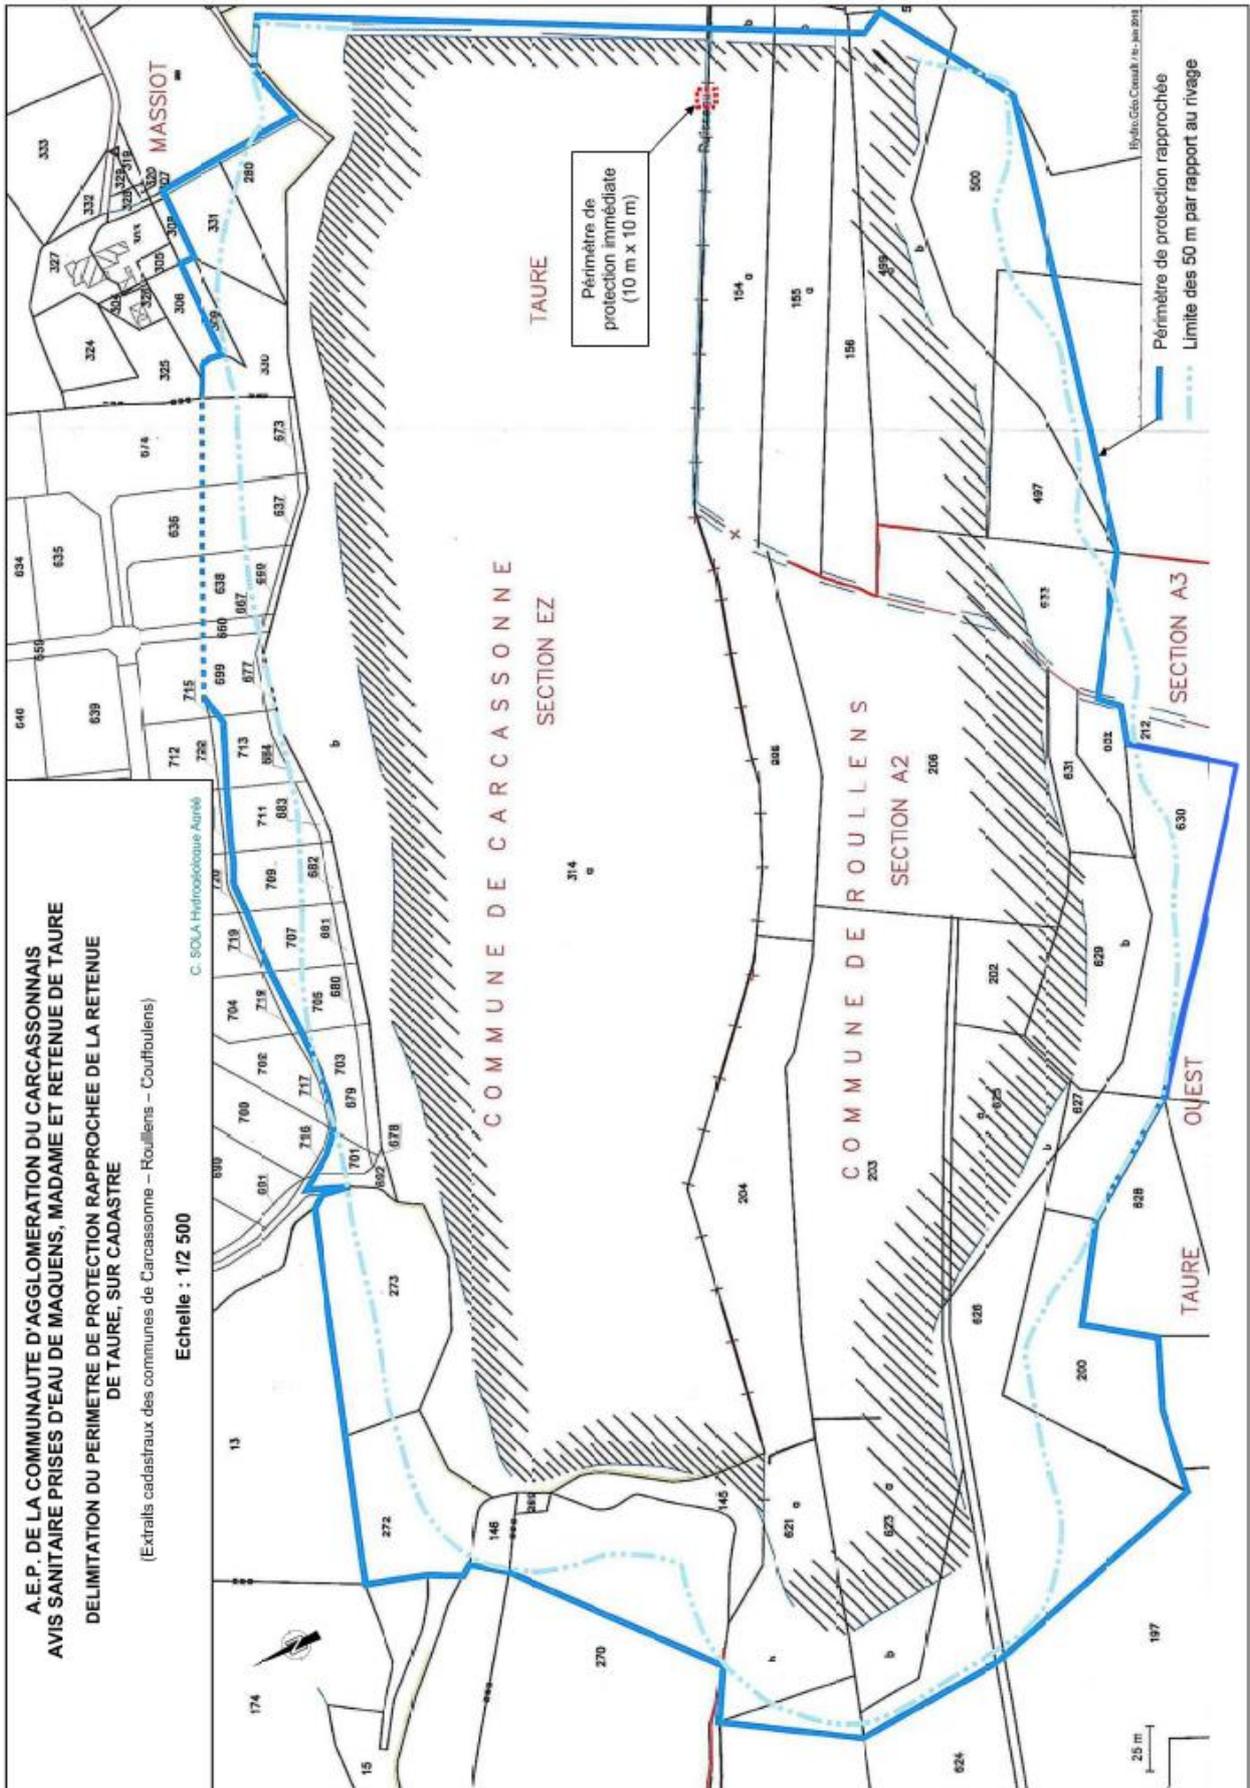

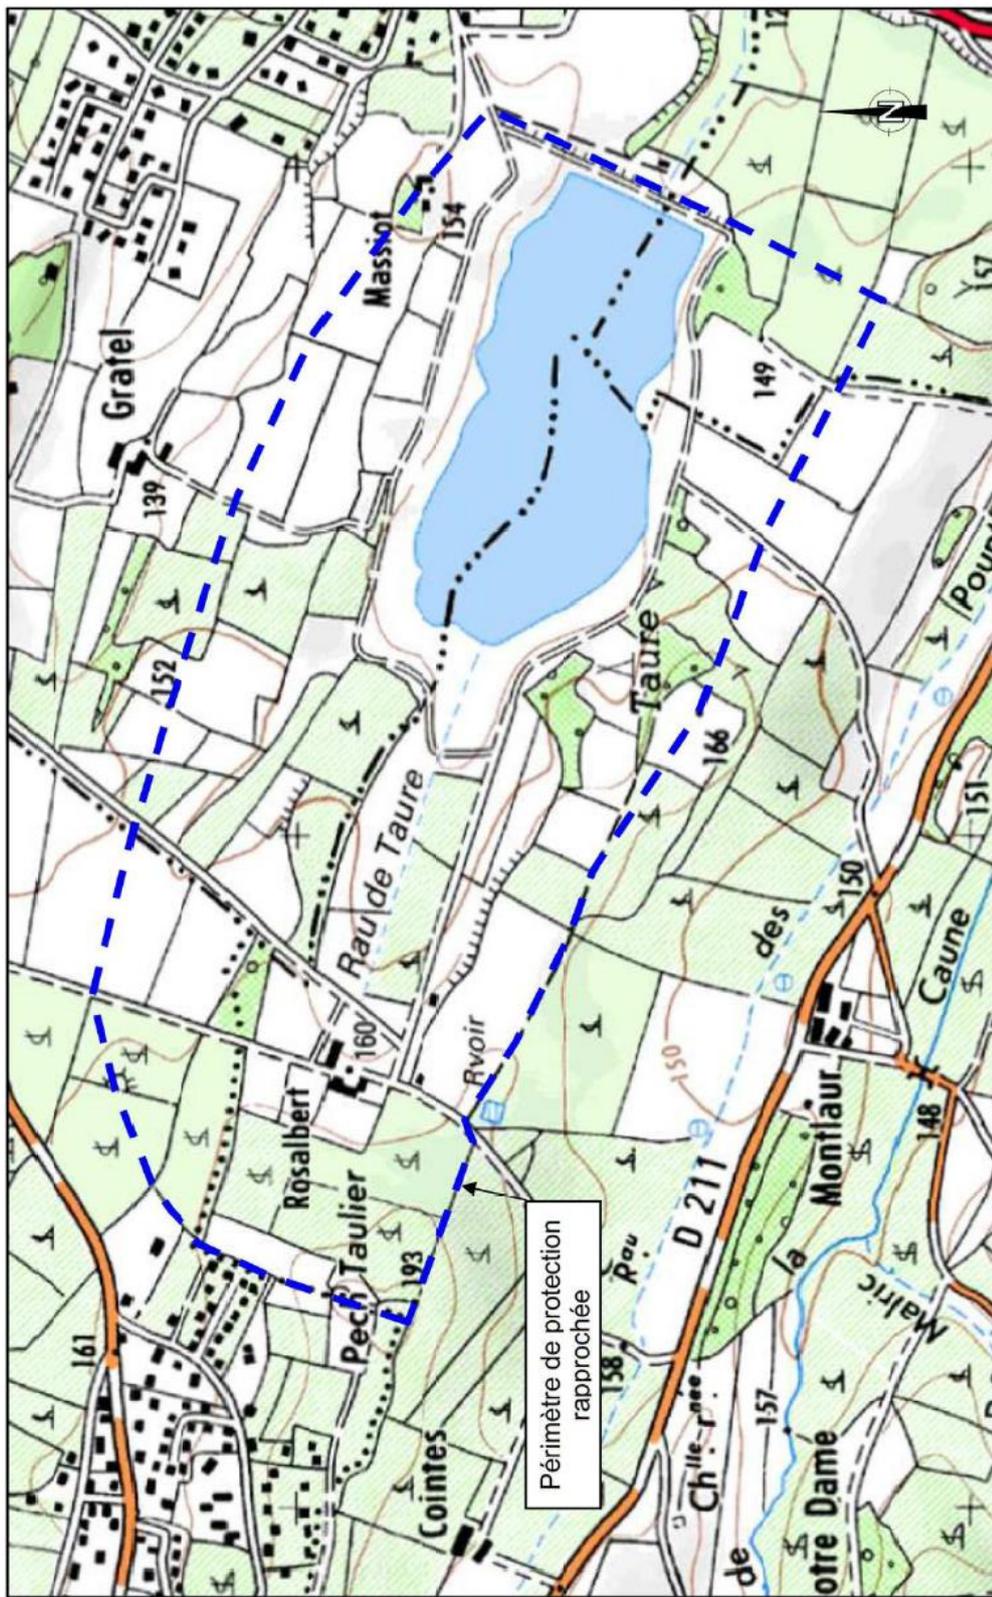

**A.E.P. DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CARCASSONNAIS
AVIS SANITAIRE PRISES D'EAU DE MAQUENS, MADAME ET RETENUE DE TAURE**

DELIMITATION DU PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE DE LA RETENUE DE TAURE

(Extraits de la carte I.G.N. : Géorando – Aude)

Echelle : 1/10 000